


Energieberatung in Düren

Gebäudetyp:	Einfamilienhaus
Baujahr:	1956
Anlagentyp:	Nachtspeicheröfen
Baujahr der Anlagen:	1969 bis 1983
Energieträger:	Nachtstrom
Endenergiebedarf vor der Beratung:	225 kWh/m ² ·a
Primärenergiebedarf vor der Beratung:	558 kWh/m ² ·a



Energiebedarf vor der Beratung

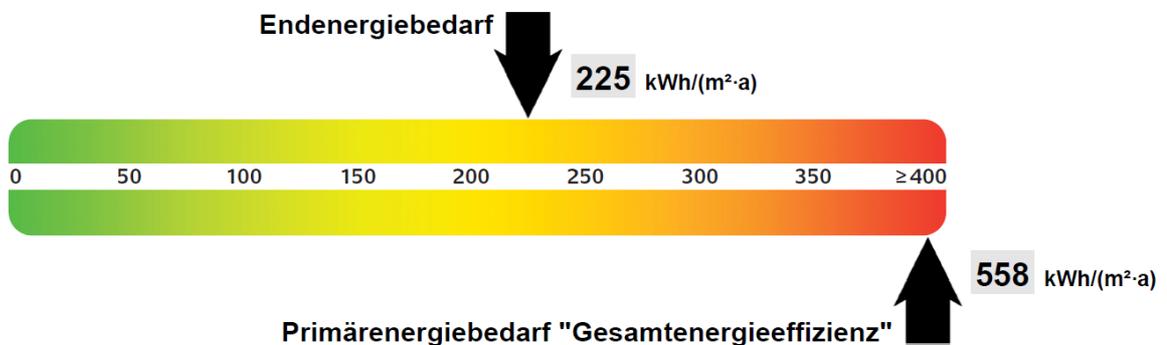

Durch die Energieberatung ermitteltes Einsparpotenzial:

Einsparpotenzial Endenergiebedarf ⇒ bis zu 65 %

Besonderheit:

Es wurde der Einbau einer Holzpellettheizung mit solarer Heizungsunterstützung empfohlen.