


Energieberatung in Hürtgenwald

Gebäudetyp:	Zweifamilienhaus mit Gewerbeeinheit
Baujahr:	1965
Anlagentyp:	Niedertemperatur-Heizkessel
Baujahr der Anlage:	2004
Energieträger:	Heizöl
Endenergiebedarf vor der Beratung:	280 kWh/m ² -a
Primärenergiebedarf vor der Beratung:	320 kWh/m ² -a



Energiebedarf vor der Beratung

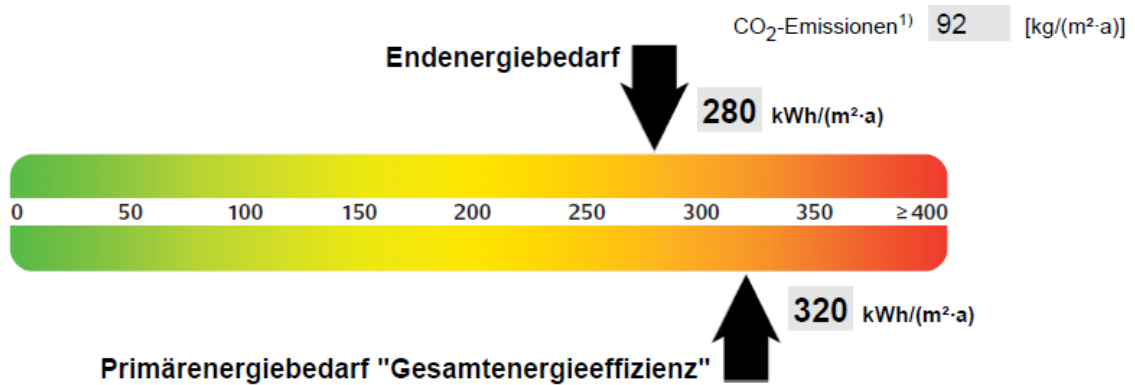

Durch die Energieberatung ermitteltes Einsparpotenzial:

Einsparpotenzial Endenergiebedarf ⇒ bis zu 64 %

Einsparpotenzial Primärenergiebedarf ⇒ bis zu 64 %

Besonderheit:

Mit geringem Aufwand ist durch eine Optimierung der Anlagentechnik bereits eine Einsparung des Endenergiebedarfs von bis zu 25% möglich.